


ПОДЛ.	ПОДП. И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. N

Обозначение сус-темы	Кол. сус-тем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип уст-новки, агре-гата	Вентилятор				Электровыключатель		Воздухогреватель			Фильтр						
				Тип, ус-лож-ние по защите	L, м ³ /ч	P, Па	n, об/мин	Тип, ус-лож-ние по защите	N, кВт	n, об/мин	Тип	Кол.	T-ra нагрев, C om	go	Расход тепла кВт	ΔP, Па	Тип	Кол.	ΔP, Па
ПВ1	1	ЕТКБС	VAM 150F	-	150	80	2240	-	0,2	2240									

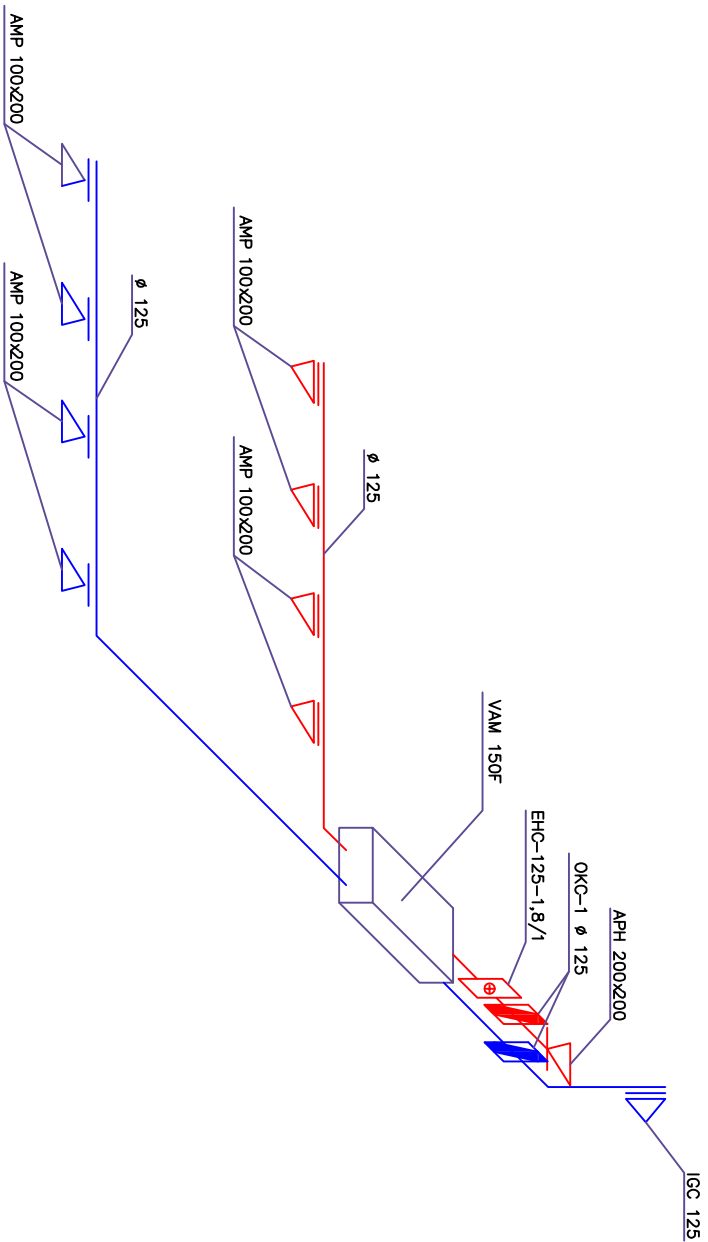

Имя	Код	Лист	Нрок	Погл.	Дата	Система кондиционирования воздуха	Стандия	Лист	Листов
Разраб.									
Проверил									
Упрв.									
Аксонометрическая проекция системы ПВ 1									

СКВ