



ПОДЛ.	ПОДП. И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. N

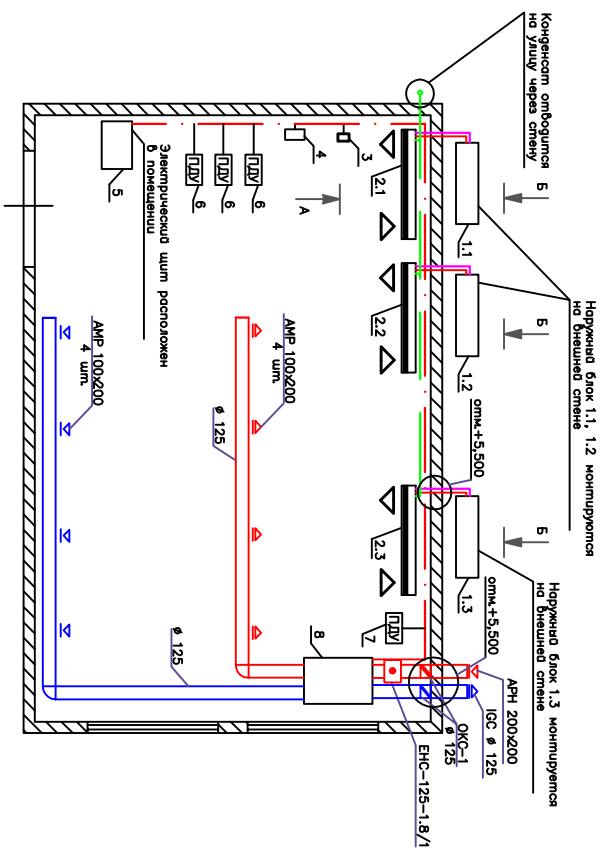

Вид А:

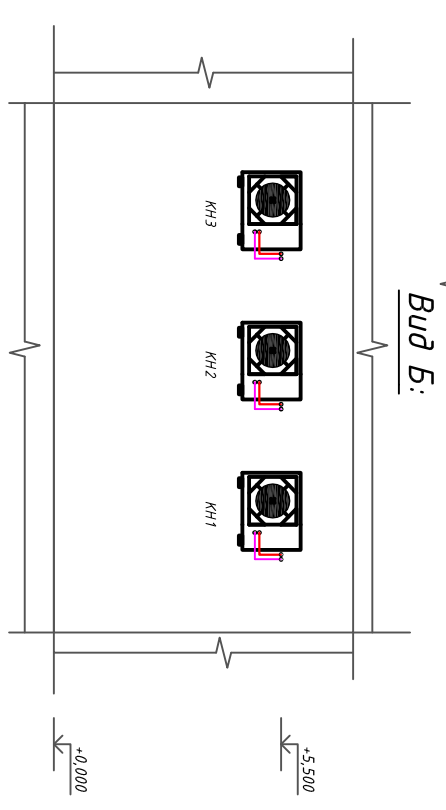

Спецификация оборудования

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Приме- чание
1.1(2,3)	РР71ВШ/-30	Наружный блок кондиционера	3	99	
2.1(2,3)	FAQ71В	Внутренний блок кондиционера	3	26	
3	RT-030	Выводной термостат	1		
4	СРК-М-01	Блок управления конг-му	1		
5	ЦПТ 11.1	Цепь питания	1		
6	ПДУ	Пульт дистанционного управления кондиционерами	3		
7	ПДУ	Пульт дистанционного управления приточно-вытяжной установкой	1		
8	ВАМ 150F	Приточно-вытяжная установка	1	24	

Условные обозначения

- линии коммуникации (в корпусе 100х60мм и в прострэнстве покресного лотоліка), в.т.ч.:
— фреоновые трубуы (9,5мм и 15,9мм) в изоляціи
- линии коммуникаціи (в корпусе 100х60мм), в.т.ч.:
— силовод кабелъ ВВГ 5х4
— межблочный кабелъ ВВГ 4х2,5
— провод управления ПВС 3х0,75
- дренажный трубопровод (армированный шланг)
проложитъ в корпусе

Изм.	Код	Лист	Нрок	Полг.	Дата	Система кондиционирования воздуха	Страницы	Лист	Листов
Разработ									
Проектиров									
Упрв.									

Схема расположения оборудования